

2023 年 3 月份安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站经营危险化学品安全评价报告		
项目简介	该加油站现有埋地承重储油罐 5 台，材质为 SF 双层卧式储罐，其中 2 台汽油罐、3 台柴油罐，单罐容积均为 25m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 87.5m ³ ，为三级加油站。该加油站加油机采用自吸泵加油技术，油罐车卸油采用密闭卸油方式，设置汽油卸油油气回收、加油油气回收、三次油气回收；无自助加油设施。		
评价人员	姓 名	备注	
项目负责人	郝大平		
项目组成员	朱金利		
	王静		
	刘卫国		
	刘振忠		
报告编制人	郝大平		
报告审核人	崔强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	刘彩霞		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2023.2.15	郝大平 朱金利	初访
	2023.2.22	郝大平 朱金利	现场考察
	2023.2.23	郝大平 朱金利	现场检查
安全评价报告提交时间：2023.3.5			
有必要公开的其它内容：			

高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站现场照片





甲 方	名称 (或姓名)	(签章) 高密市中泰汇鑫加油有限公司 张鲁加油站		
	法定代表人	张秋杰 (签章)	委托代理人	卢超 (签章)
	联系人	卢超		
	住所 (通信地址)			
	电话	15863671762	E-mail	
	开户银行			
	帐号		邮 政 编 码	
乙 方	名称 (或姓名)	(签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	郝大平		
	住所 (通信地址)	潍坊市高新区银枫路银枫大厦 402 室		
	电话	13026558586	E-mail	
	开户银行	兴业银行潍坊分行		
帐号	377010100101078705	邮 政 编 码		



高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站

经营危险化学品

安全评价报告


负责人：张晓燕

经办人：卢超

联系电话：15863671762

2023年3月23日

(被评价单位公章)

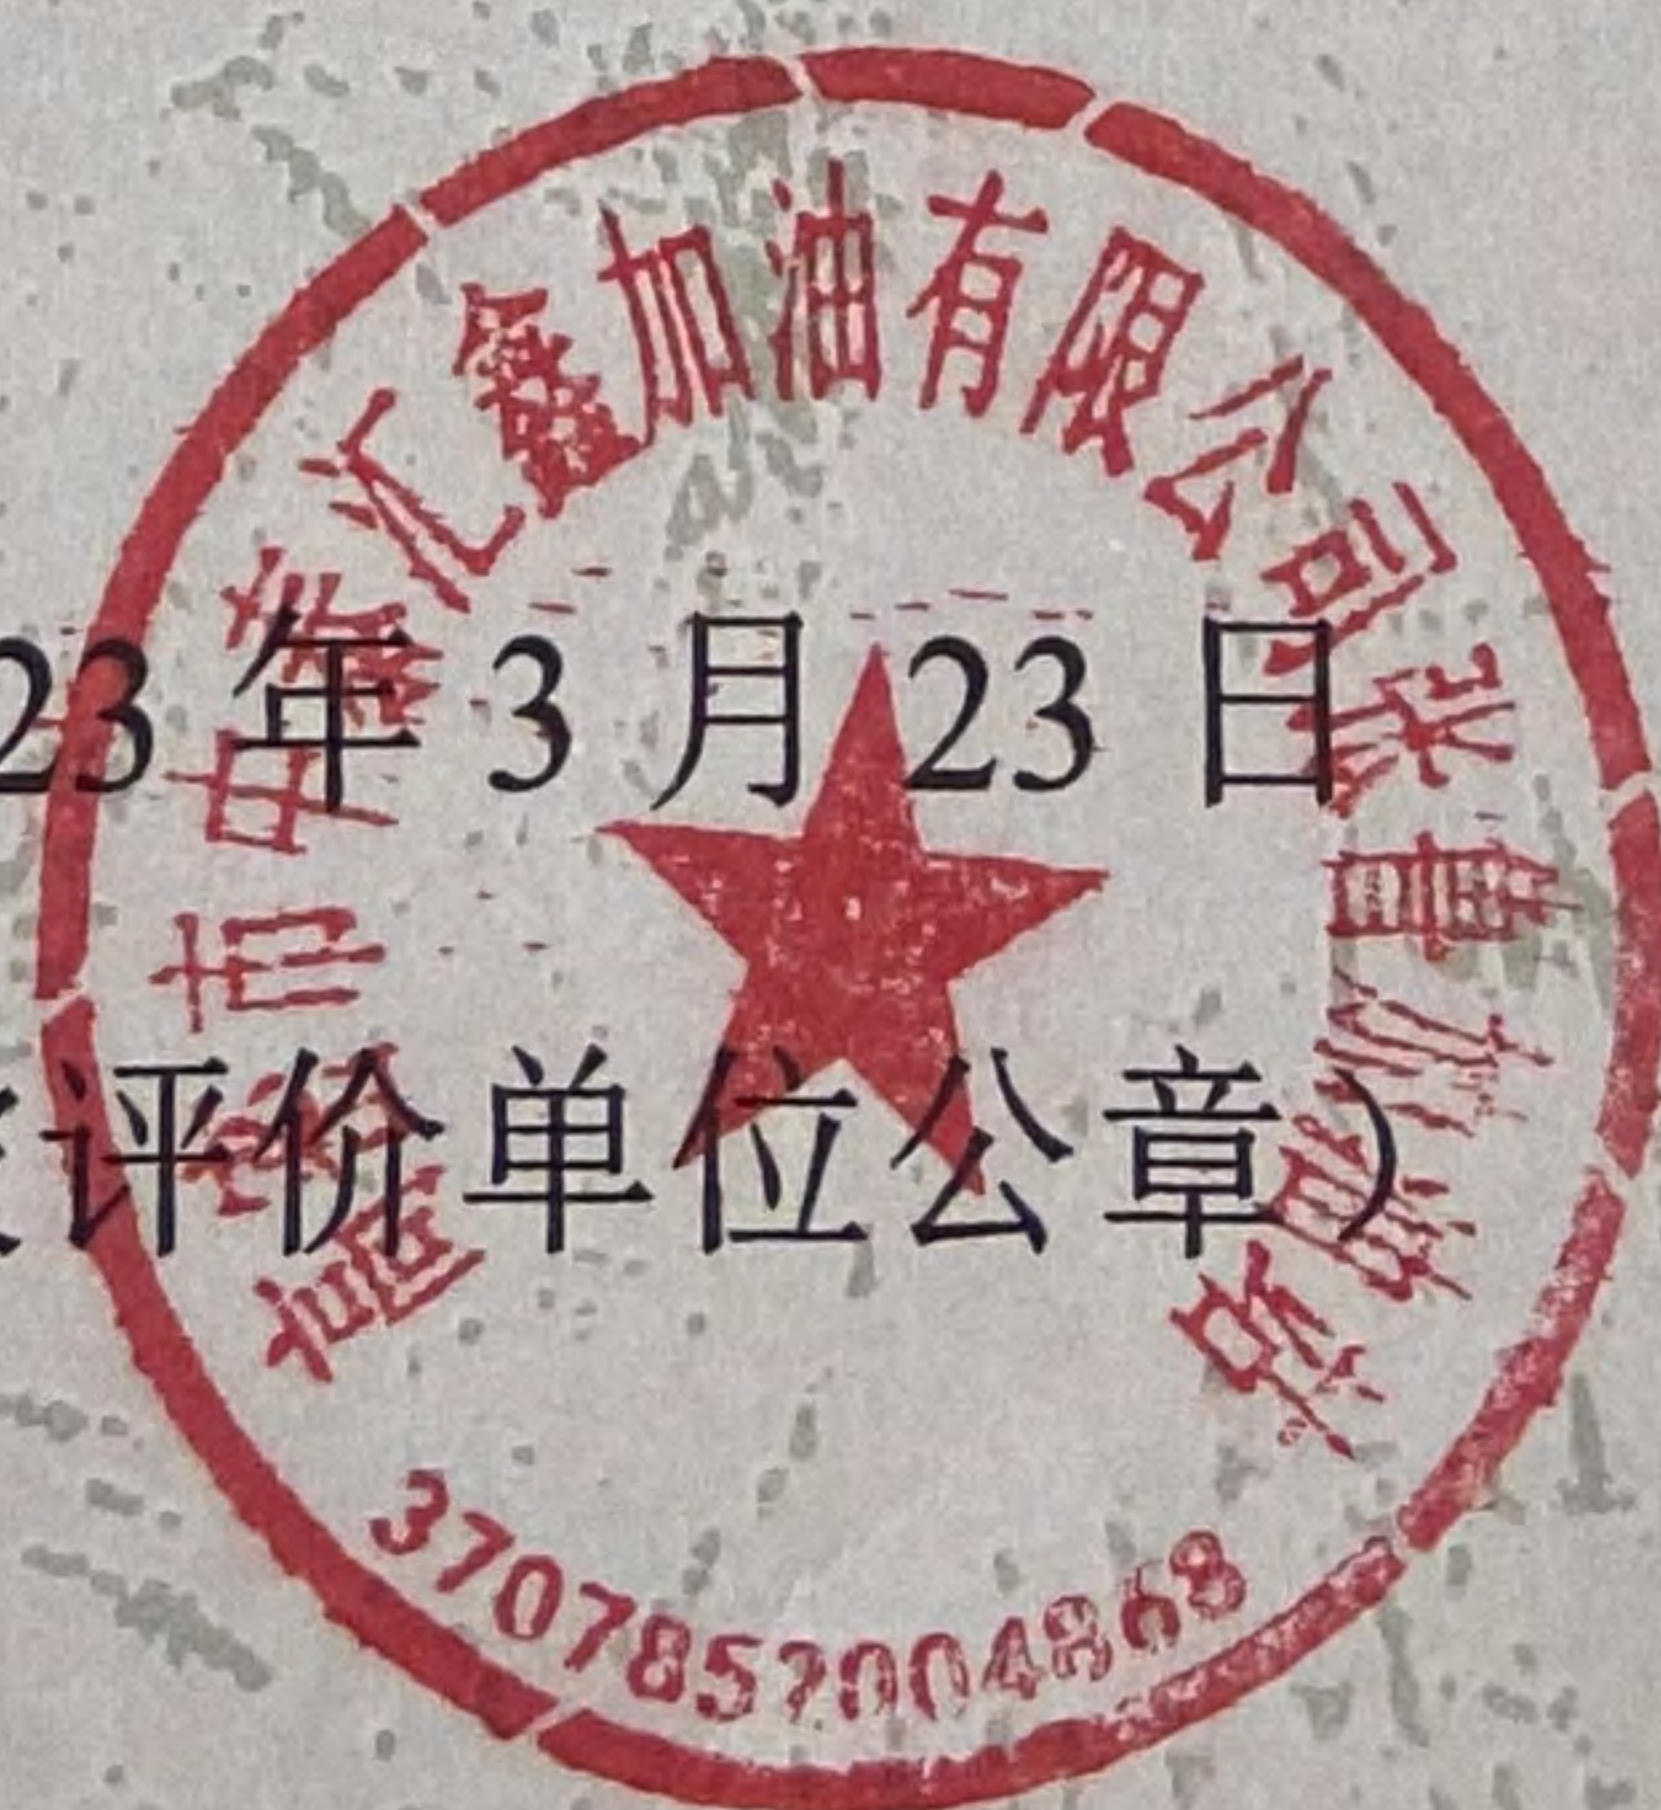

高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：刘彩霞

评价负责人：郝大平

评价机构联系电话：0531-75639660

2023年3月23日

(安全评价机构公章)



评价人员

	姓名	资格证书编号	从业登记 编号	专业	签字
项目 负责人	郝大平	S0110410001101920021 88	028280	安全	郝大平
项目 组 成 员	朱金利	S0110410001101920025 13	037820	化工工艺	朱金利
	王静	1800000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	0800000000200311	009370	化工机械	刘卫国
	刘振忠	S0110320001102010005 09	024120	自动化	刘振忠
报告 编制人	郝大平	S0110410001101920021 88	028280	安全	郝大平
报告 审核人	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术 负责人	刘彩霞	1700000000100141	006770	安全	刘彩霞

第七章 评价结论

通过对高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站的现场评价检查和资料审查，运用《山东省加油站安全评价导则》（鲁安监发〔2006〕114号）编制检查表对该加油站进行了检查，A类检查项目（除不适用项外）全部合格；B类检查项目（除不适用项外），全部合格。

因此，本评价组认为：高密市中泰汇鑫加油有限公司张鲁加油站储存、经营条件符合安全要求，可以从事汽油、柴油的经营业务。

建议该加油站针对本报告提出的安全对策措施，不断提高加油站的本质安全程度，保证安全经营。